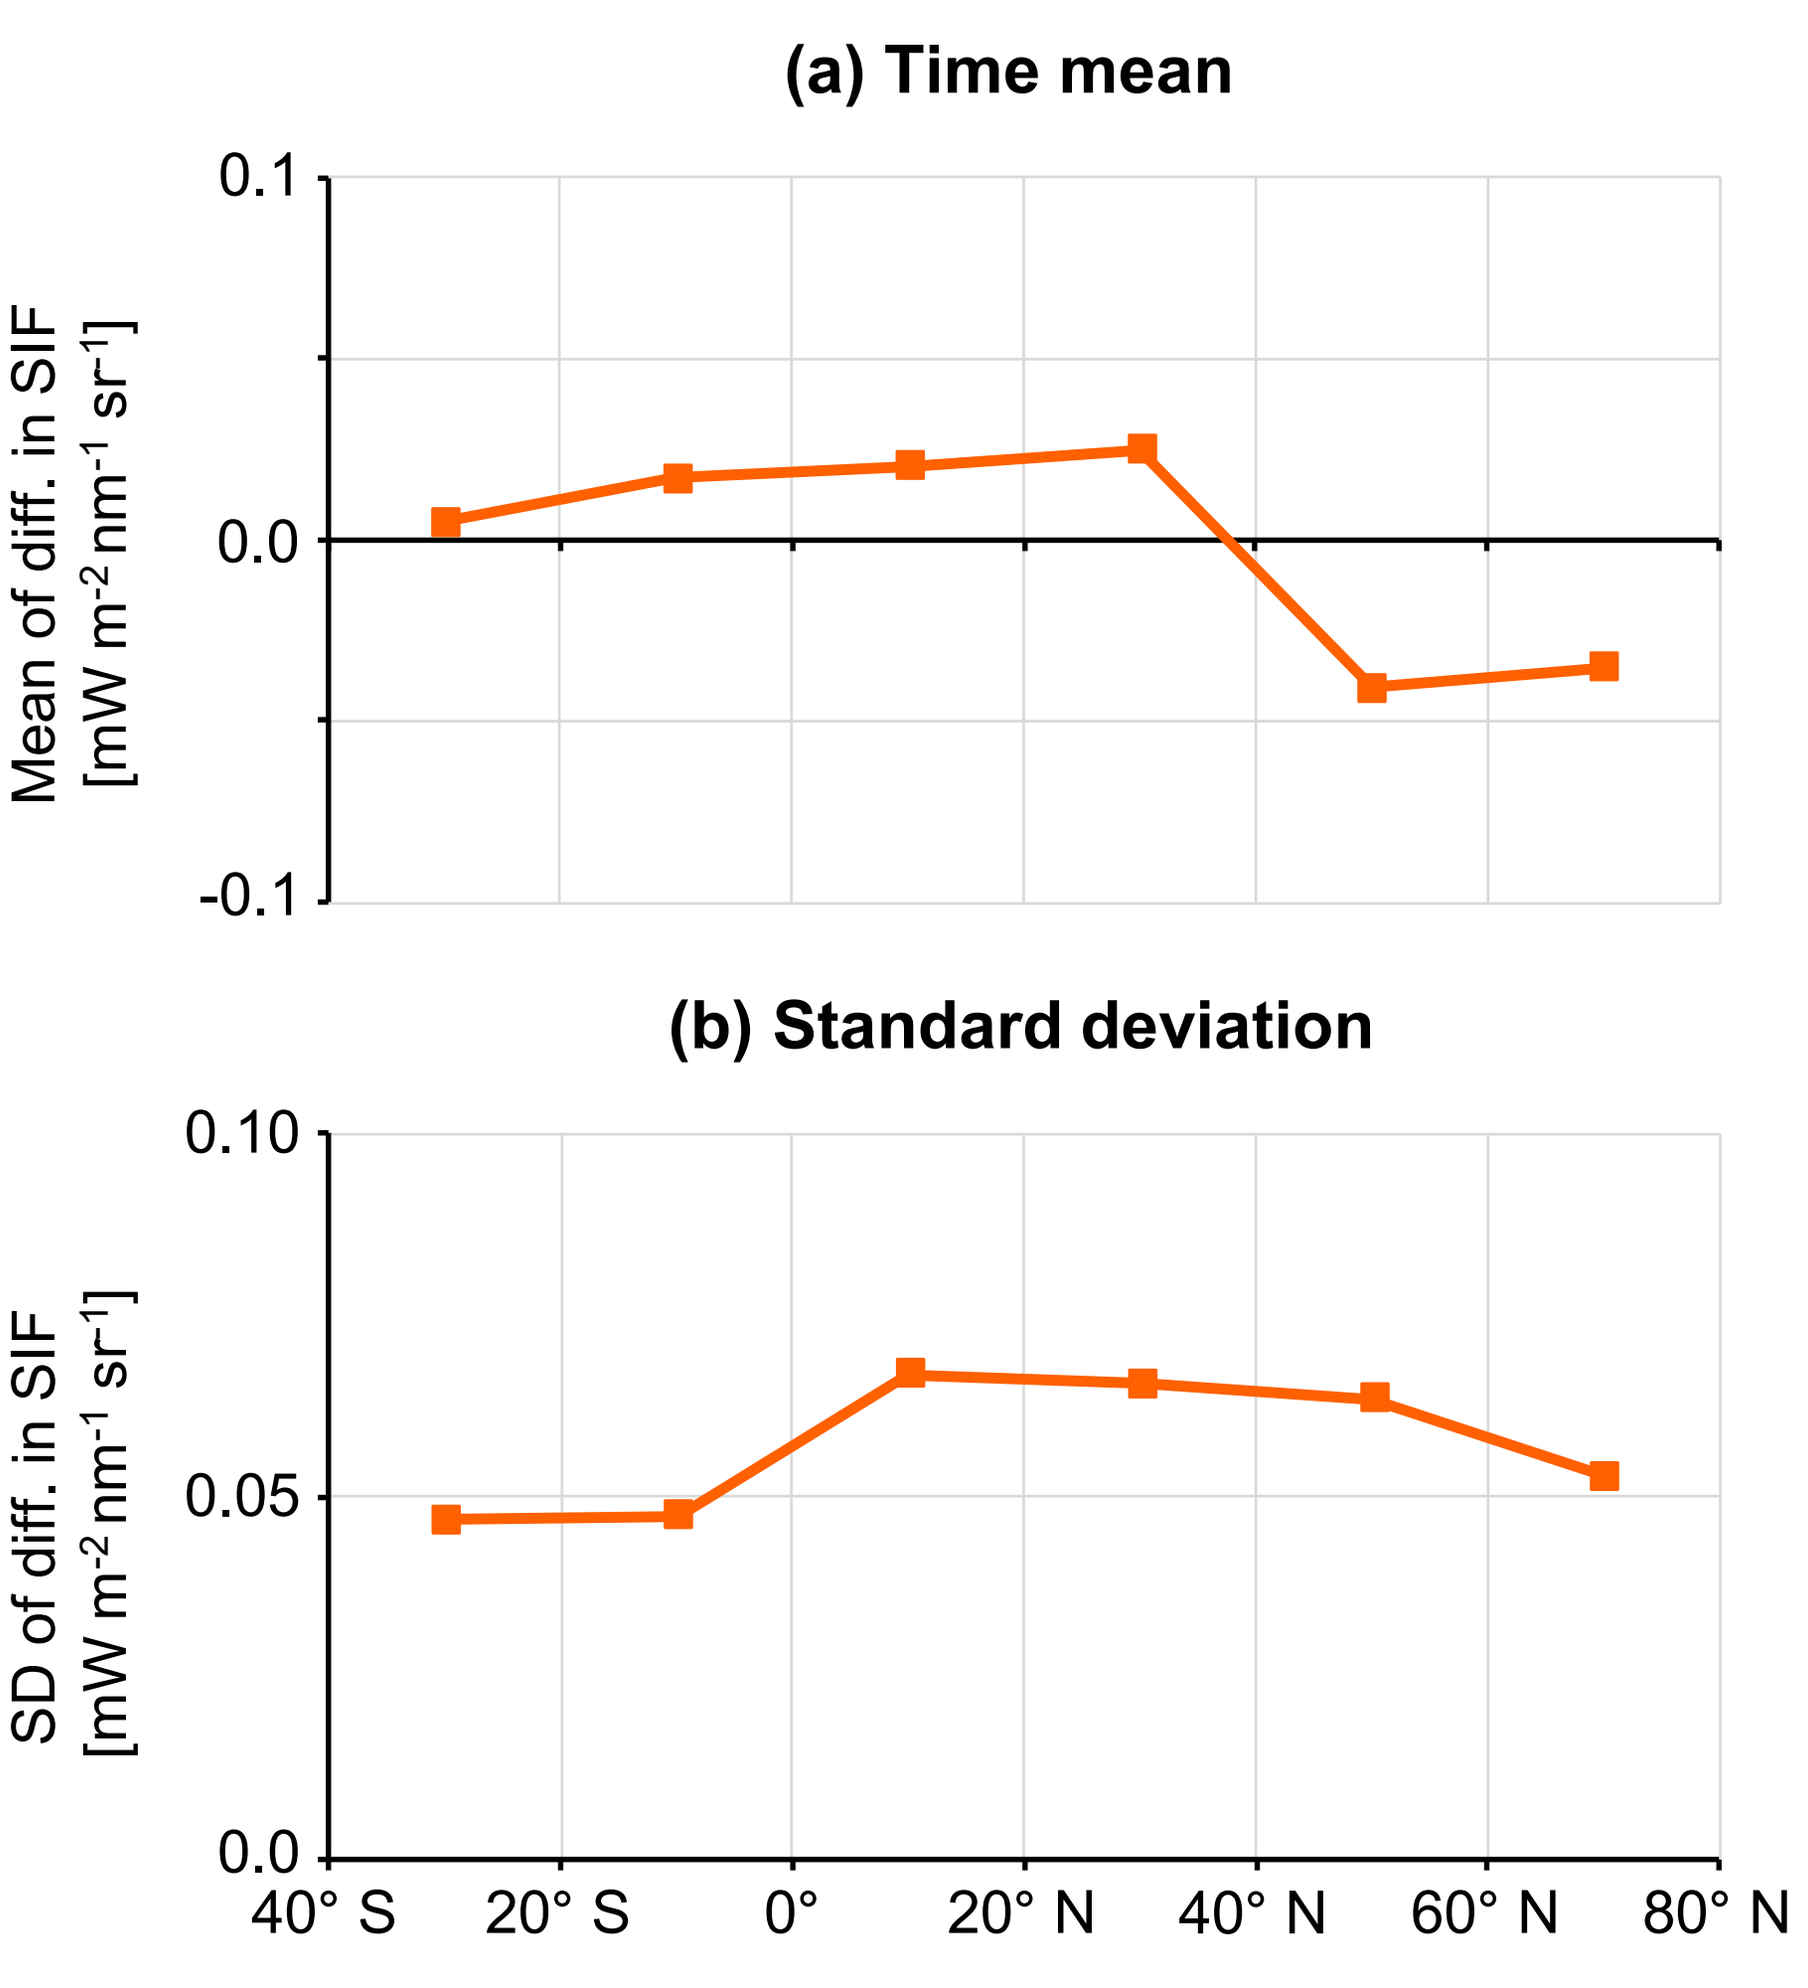
(a) Time mean
Mean of diff. in SIF
[mW m-2 nm-1 sr-1]
0.1
0.0
-0.1
(b) Standard deviation
SD of diff. in SIF
[mW m-2 nm-1 sr-1]
0.10
0.05
0.0
40° S
20° S
0°
20° N
40° N
60° N
80° N